

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	WICBE-VN	Fecha:	13/04/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 3853	Cumplimiento Norma/s:	CEI EN 61230				

Descripción:

Equipo de puesta a tierra para cuadros de baja tensión.

Equipo de puesta a tierra y en corto circuito para cuadros BT sin tensión.

Icc: 5,2 KA/1s.

Conforme CEI EN 61230.

Equipo compuesto por:


- 3 Pinzas de contacto aisladas. Para cabeza hexagonal de M5 a M12, equivalente a una distancia entre caras de 10 a 19 mm.
- 3 Cables de cobre extra-flexible, recubierto de funda transparente que une las tres pinzas con la trifurcación. Sección 25 mm², longitud 0,4 m.

· 1 Trifurcación.

· 1 Cable de cobre extra-flexible recubierto de funda transparente. Sección 25 mm², longitud 1 m. Que conecta la trifurcación al torno de tierra.

· 1 Torno de tierra capacidad 22 mm.

· 1 Caja PVC para su transporte.

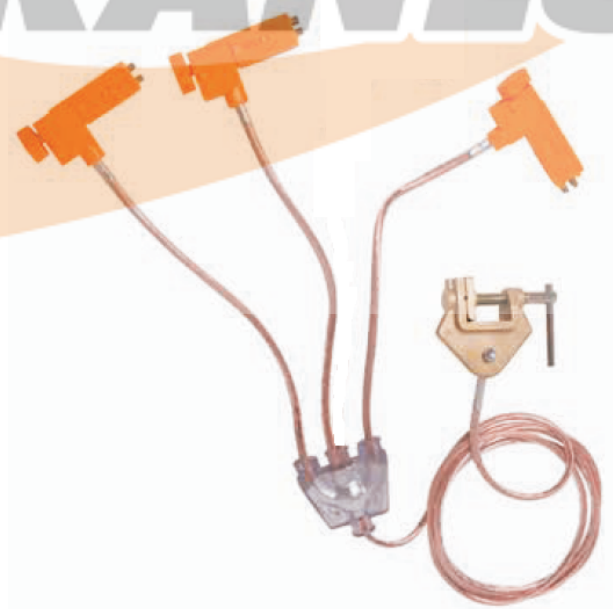

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

