

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	DBT 322/4	Fecha:	29/11/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 3856	Cumplimiento Norma/s:	CEI IEC 61230				

Descripción:

Banqueta Aislante para interiro hasta 45 Kv.

Equipo de puesta a tierra y en corto circuito para líneas aéreas en conductores desnudos de B.T. hasta 1Kv.

CONFORME A LA NORMA CEI IEC 61230

ENSAYO DE CORTO CIRCUITO Icc 4,5 kA eff/ 1 s

Equipo compuesto por:

4 Pinzas de contacto mod. BT 322 en aleación de aluminio con muelle de cierre para conductor de 2 a 22 mm de diametro, fijada a una pértiga de resina sintética reforzada con fibras de vidrio de longitud de 0,80 m.


3 Cables en cobre electrolítico para conexión entre las pinzas, protegido con funda termoplástica transparente. Completo en sus extremidades de terminales de cobre estañado y reforzado de termoretráctil transparente. Sección 16 mm², longitud 0,70m.

1 Cable en cobre electrolítico para conexión entre la primera pinza y la pica de tierra, protegido con funda termoplástica transparente. Completo, en sus extremidades de terminales en cobre estañado y reforzado de termoretráctil transparente. Sección 16 mm², longitud 16 m.

1 Pica de tierra en acero galvanizado.

1 Asa para enrollar el cable.

1 Caja metálica completa con asas para facilitar su transporte.

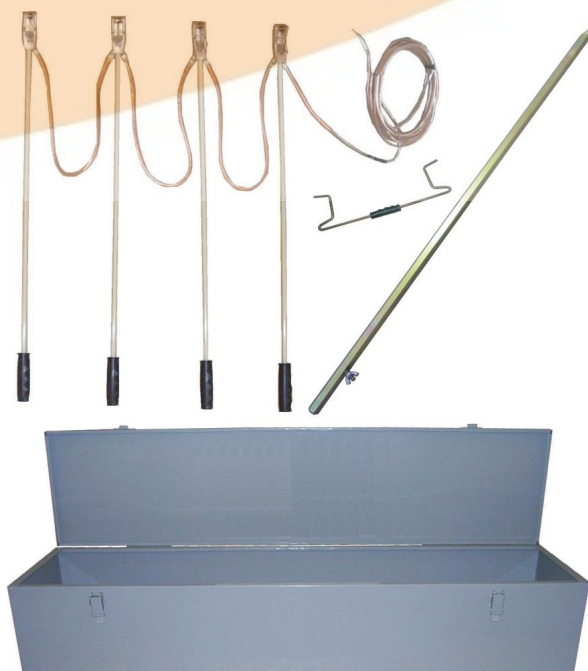

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

